




Nr. 1571/ 18. FEB. 2020

REZULTATELE TESTELOR DE EVALUARE A EFICIENȚEI CURĂȚENIEI ȘI DEZINFECȚIEI ANUL 2019


În cursul anului 2019 au fost recoltate teste de autocontrol (698 teste) = teste efectuate în vederea cunoașterii circulației germenilor patogeni și a evaluării eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție cu scopul prevenirii apariției infecțiilor asociate asistenței medicale.

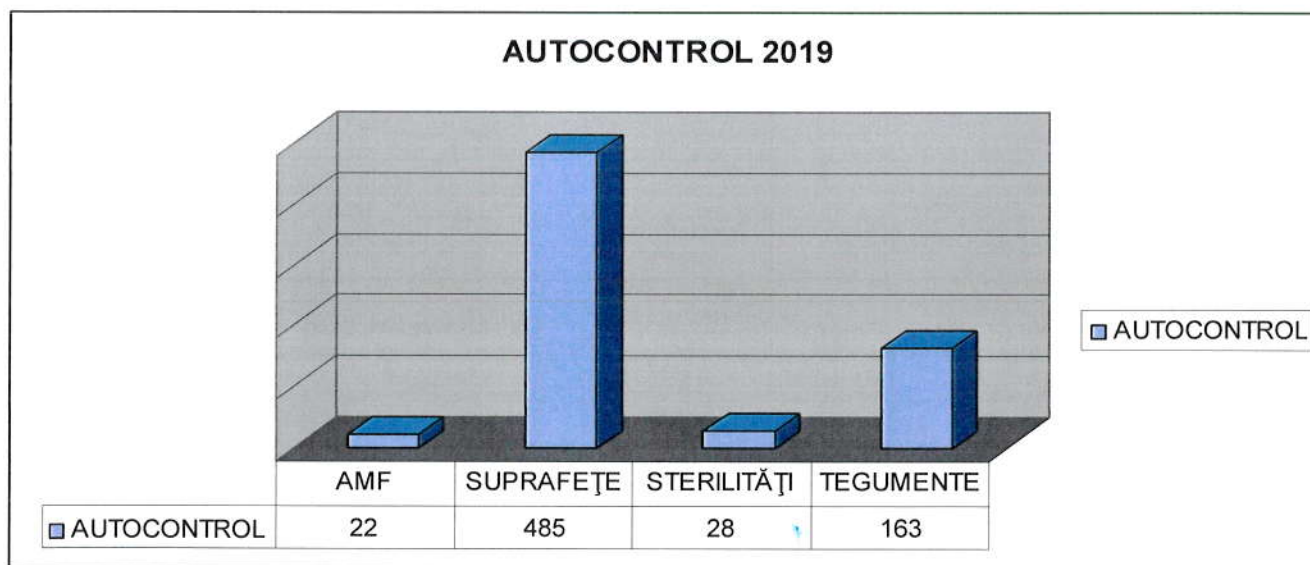


Secția	Control microbiologic al mediului spitalicesc în anul 2019							
	Aeromicroflora		Suprafețe		Sterilități		Tegumente	
	Nr. probe	Nr. probe +	Nr. probe	Nr. probe + (NTG peste LMA)	Nr. probe	Nr. probe +	Nr. probe	Nr. probe + (NTG peste LMA)
Secția Psihiatrie I	1	0	30	3 probă (noptieră pat 14, salon 4, lavetă, planșetă plastic)	0	0	10	0
Secția Psihiatrie II	2	0	32	11 probe (noptieră – salon 2, 6, robinet spălător, farfurie inox, dulap inox - oficiu, masă în Sala mese, farfurie, planșetă lemn, noptieră, ramă pat, vas WC)	0	0	8	0
Secția Psihiatrie III	1	0	26	3 probe (masă salon 7, noptieră salon 2, robinet salon 23)	0	0	9	0
Secția Psihiatrie IV	0	0	32	1 probă (noptieră salon 7)	0	0	7	0
Secția Psihiatrie V	3	0	53	4 probe (farfurie adâncă inox, robinet grup sanitar-salon 4, capac vas WC, cearceaf pat 1-salon 1)	0	0	17	0

Secția Psihiatrie VI	1	0	58	3 probă (colac vas WC pacienți, tavă plastic, marmită inox))	0	0	18	0
Biberonerie	0	0	22	0	24	0	11	0
Neurologie Pediatrică	2	0	21	0	8	0	6	0
Secția Recuperare neuropsihomotorie (Baza de tratament)	1	0	17	1 probă (husa electrod)	0	0	5	0
Secția Psihiatrie Pediatrică	1	0	10	0	0	0	4	0
Laborator de analize medicale	1	0	4	0	0	0	2	0
Laborator de radiologie și imagistică medicală	1	0	6	0	0	0	1	0
Cameră gardă adulți	1	0	10	0	0	0	2	0
Spălătorie	1	0	6	0	0	0	1	0
Bloc alimentar	5	0	122	3 probe (cărucior alimente prelucrate, masă spațiu tehnologic, recipient pentru dezinfecția ouălor)	0	0	52	2
Cantină	1	0	36	1 probă (cărucior transport alimente)	0	0	10	0
TOTAL	22	0	485	30	32	0	163	2

Din totalul de 22 probe recoltate de aeromicrofloră - AMF (teste efectuate pentru controlul gradului de încărcare a aerului cu floră microbiană atmosferică) nicio probă nu a fost neconformă:

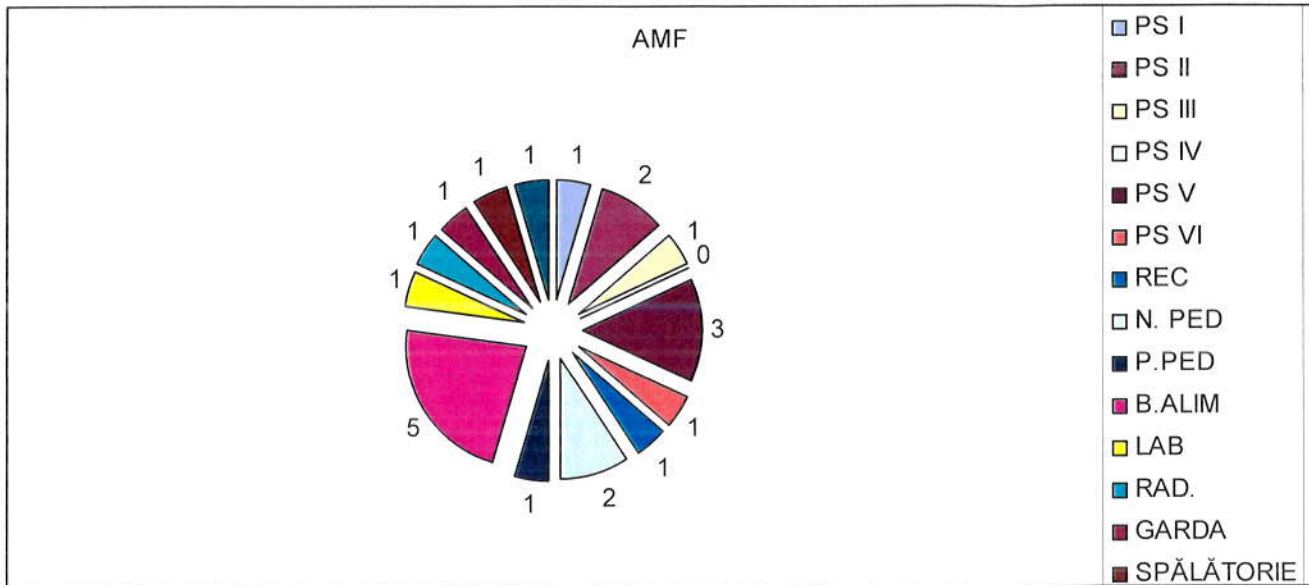


Au fost recoltate 485 probe sanitație (teste de verificare a eficienței curățeniei și dezinfecției suprafețelor și altor materiale, de exemplu, lenjerie), iar la 30 probe numărul total de germeni a fost peste limita medie admisă, astfel:

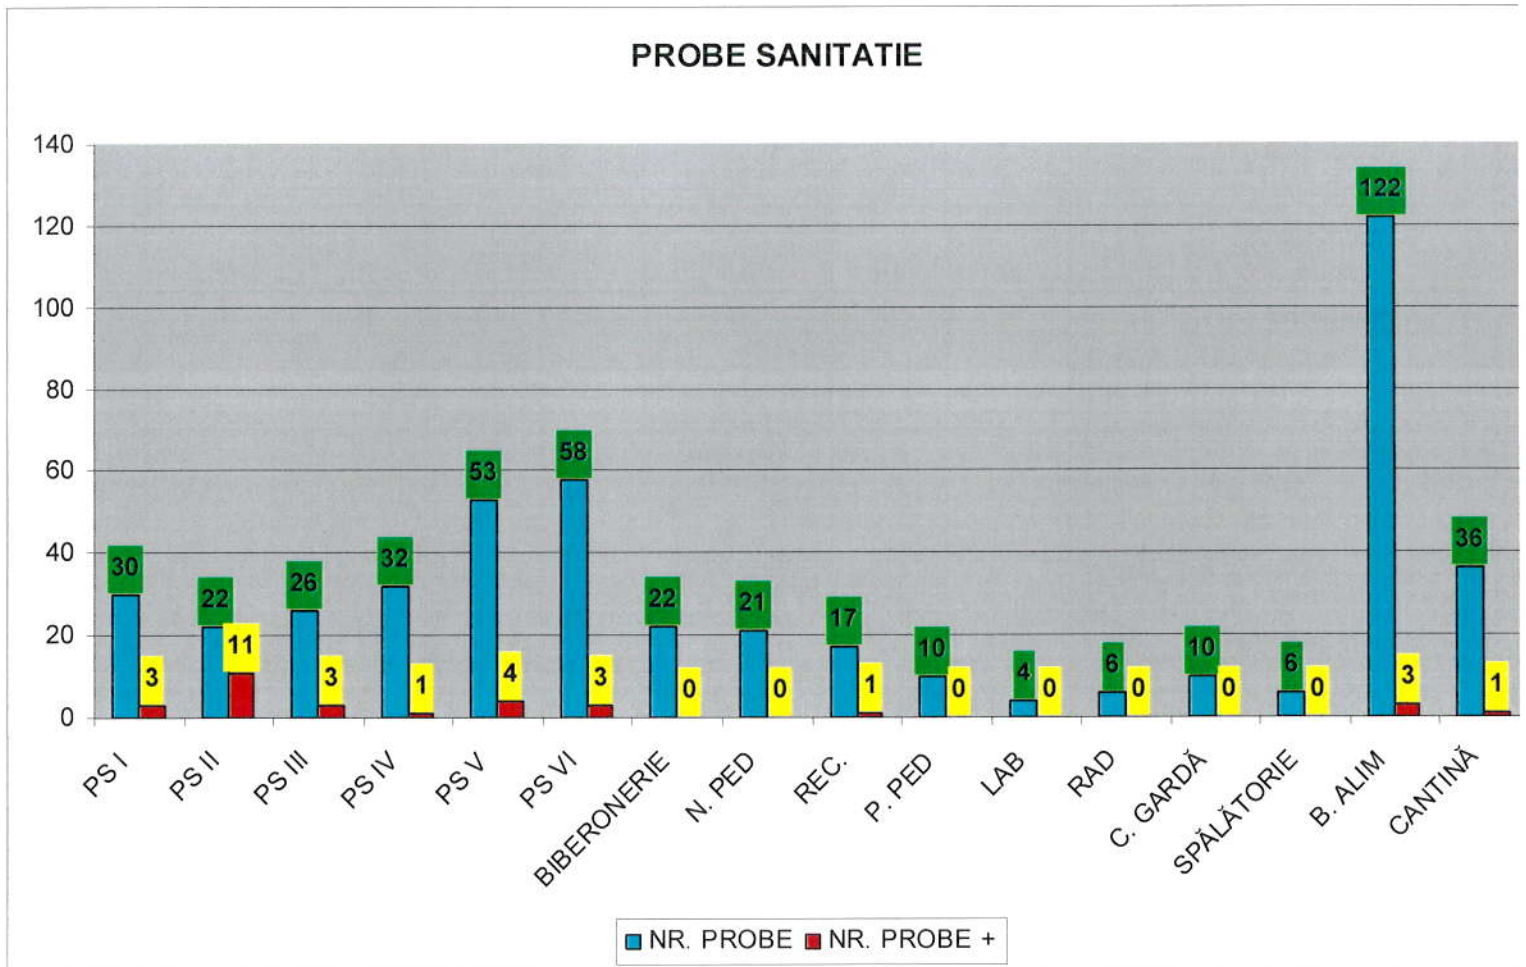

La două probe de sanitație s-au decelat germeni patogeni:

- ✓ *Pseudomonas aeruginosa* (butuc de carne - în Blocul alimentar. S-a recomandat înlocuirea acestuia, dezinfecția cu Biclosol 1% înainte și după fiecare utilizare, urmată de clătire intensă la jet de apă)
- ✓ *Enterobacter spp* (pe planșetă lemn în Oficiul alimentar din cadrul Secției Psihiatrie II. S-a recomandat îndepărtarea planșetelor din lemn, înlocuirea acestora cu planșete din polipropilenă sau polietilen, iar după fiecare utilizare, spălarea și dezinfecția acestora conform procedurilor în vigoare)

Din totalul de 163 probe recoltate de pe tegumentul personalului medico-sanitar și auxiliar, doar la 2 probe numărul total de germeni a fost peste limita medie admisă, la Blocul alimentar:

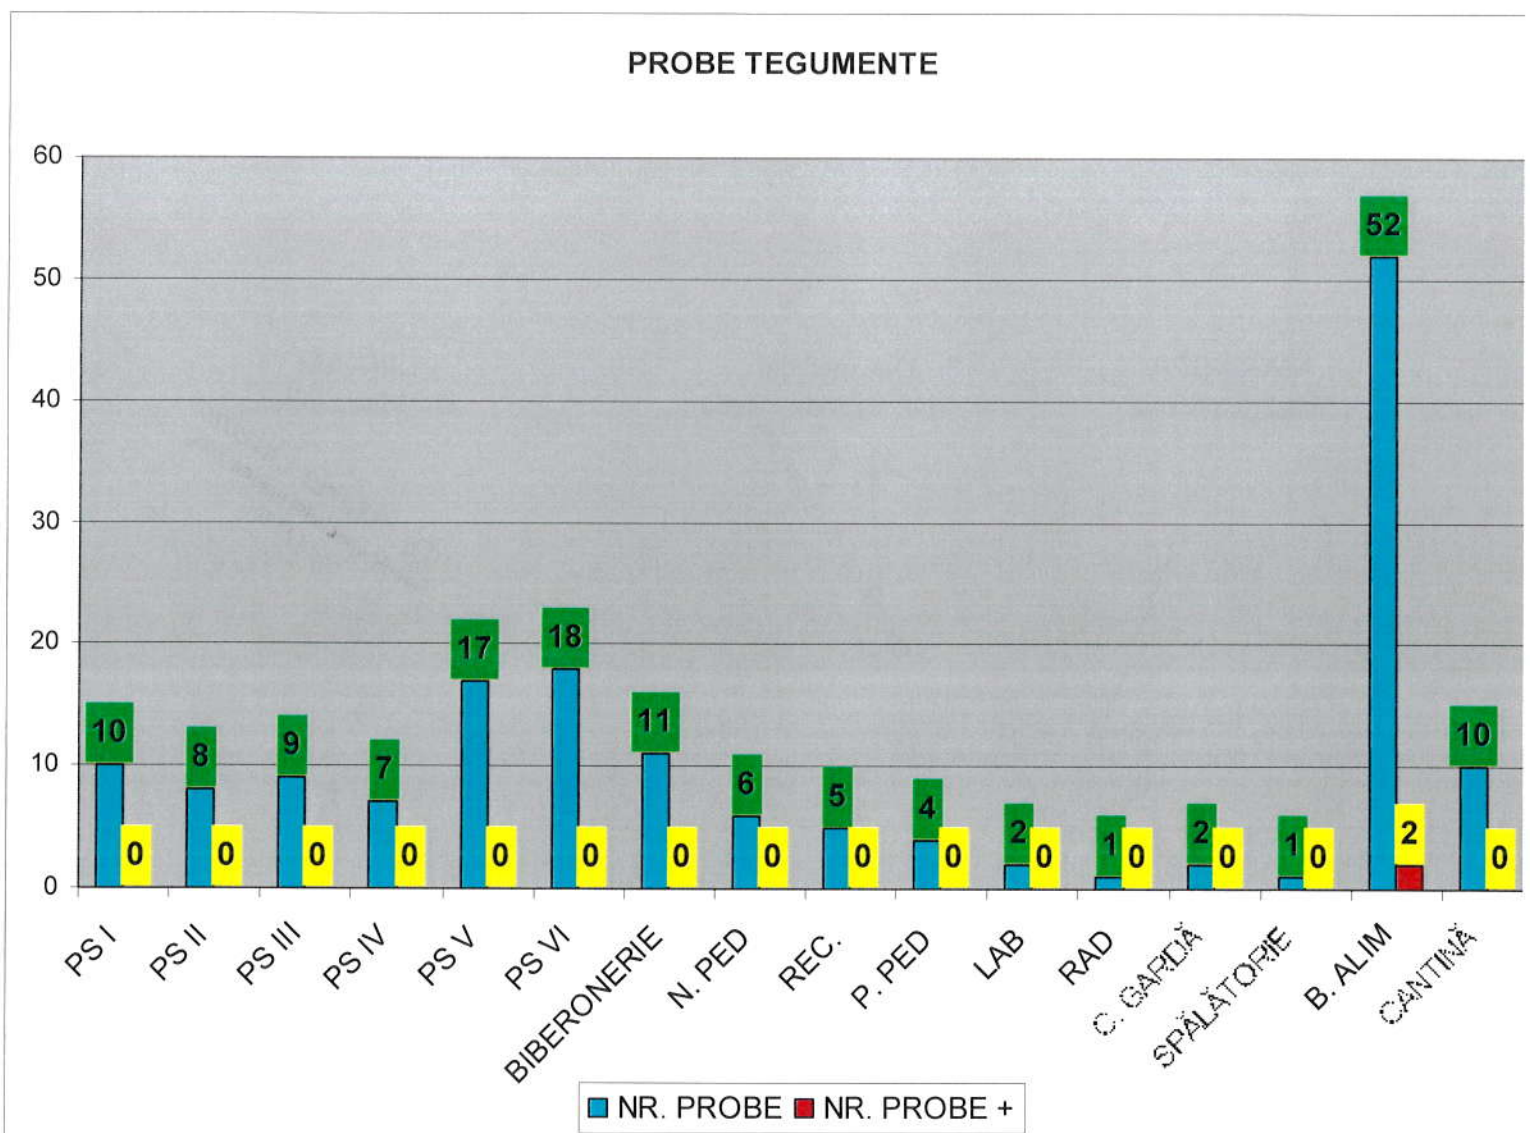

Pentru controlul bacteriologic al sterilității au fost recoltate teste din Biberonerie, unde sticlulele, tefinele sunt sterilizate cu ajutorul autoclavului, s-au recoltat 28 probe, toate fiind conforme.

Concluzii:

- În cursul anului 2019 în Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu au fost efectuate 698 teste de autocontrol (22 teste pentru aeromicrofloră, 485 teste de sanitație, 28 teste de sterilități, 163 teste de pe tegumente)
- Testele pentru controlul sterilității și aeromicroflorei au fost conforme,
- Teste de sanitație, de verificare a eficienței curățeniei și dezinfecției suprafețelor au fost neconforme în proporție de **6,18%** (numărul total de germeni fiind peste limita medie admisă la 30 probe)
 - ✓ S-au decelat în 2 probe germeni patogeni: *Pseudomonas aeruginosa* și *Enterobacter spp*
- Testele pentru controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente au fost neconforme în proporție de **1,22%** (la 2 probe numărul total de germeni a fost peste limita medie admisă) nu s-au decelat germeni patogeni.

MANAGER
Sebastian Stroia

Dir. medical
Dr. Ciprian Băcilă

Dr. BĂCILĂ CIPRIAN
medic primar Psihiatru
cod: 549004

CPIAAM
Dr. Maria Oltean

Dr. Maria Oltean
medic specialist epidemiolog
cod 123800